

鶴岡市立荘内病院 水害対策工事実施設計
実施設計図





株式会社 佐藤総合計画

令和 7 年 3 月 21 日

	郵便番号 0467-010 工事名称 越前市立若内病院 水害対策工事	図面リスト		概算 約1A1 44(A3)	A
	一段建設士事務所 登録番号 東京都第1035号 建設コンサルタント 登録番号 第018643号	概算 一段建設士 第760273号 内閣 越前	通称 通称	通称 通称	
株式会社 佐藤総合計画			通称 通称	通称 通称	通称 通称

AXS
株式会社 佐藤総合計画

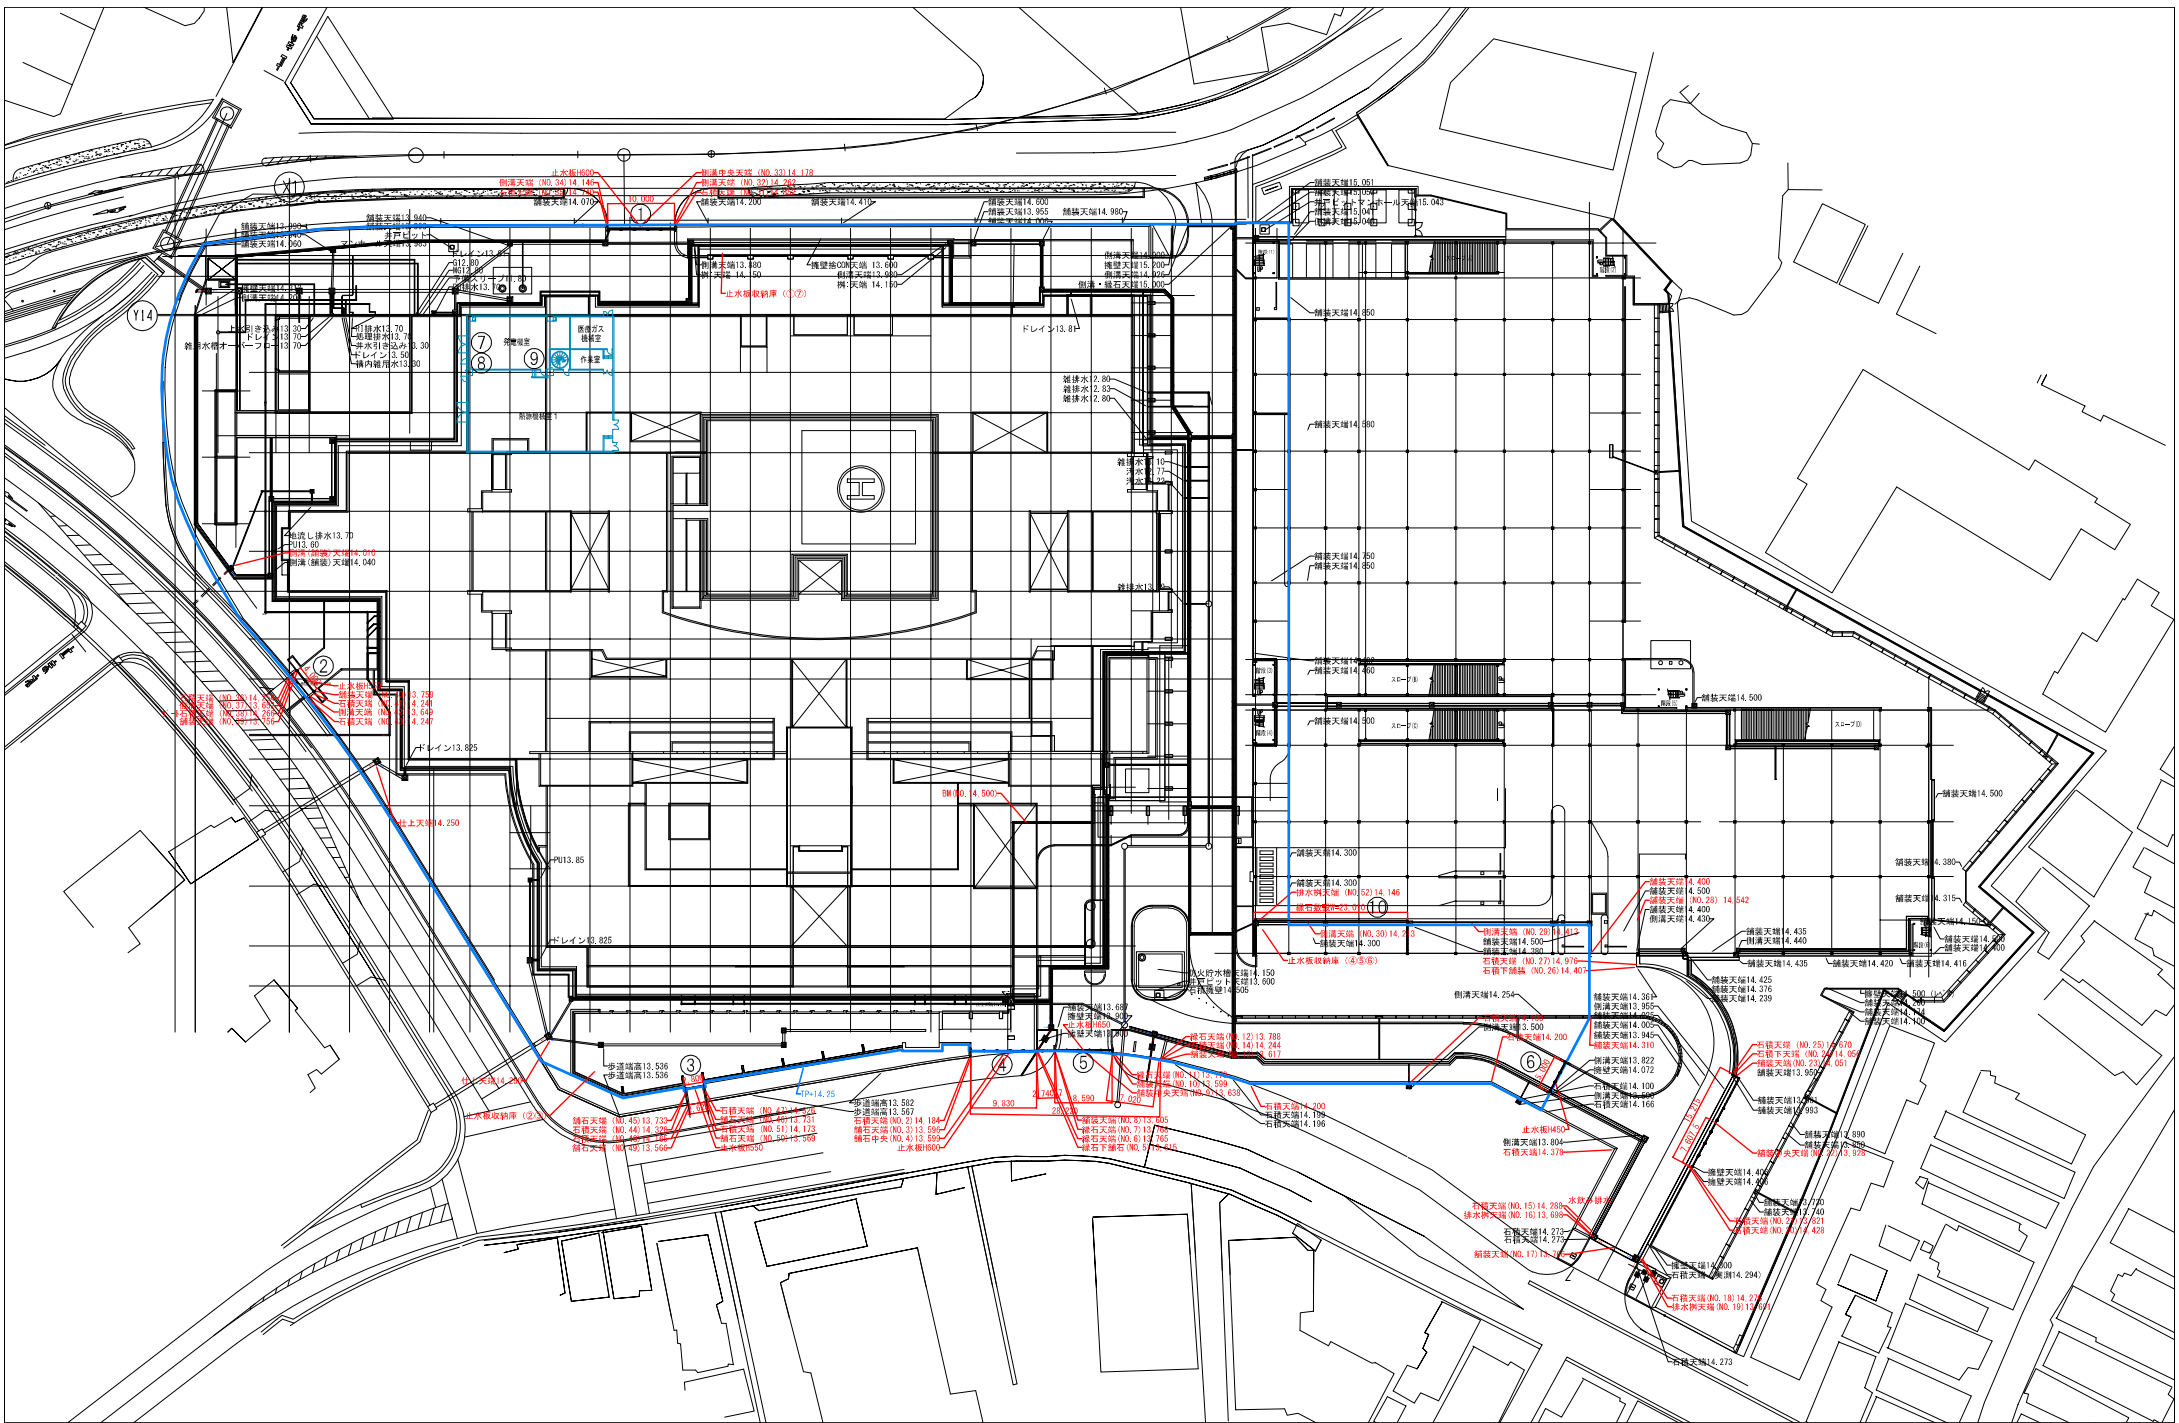


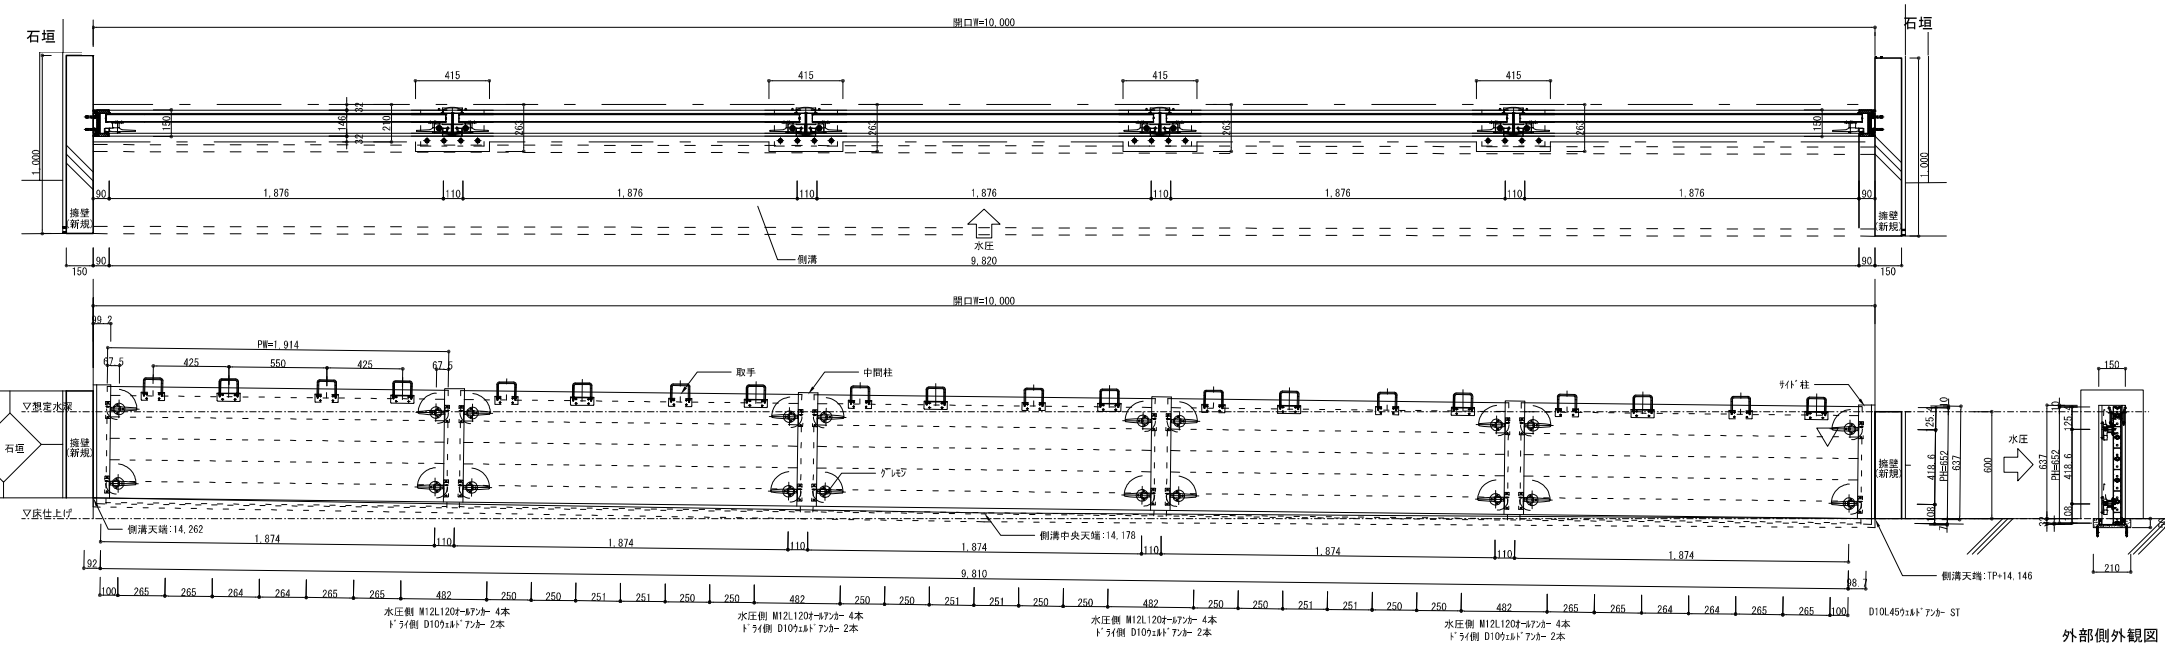

W:10,000、H:600、既存石垣に設置で設計のこと


Ws-3相当、アルミニウム押出型材

下部融雪設備を避けてアンカー施工

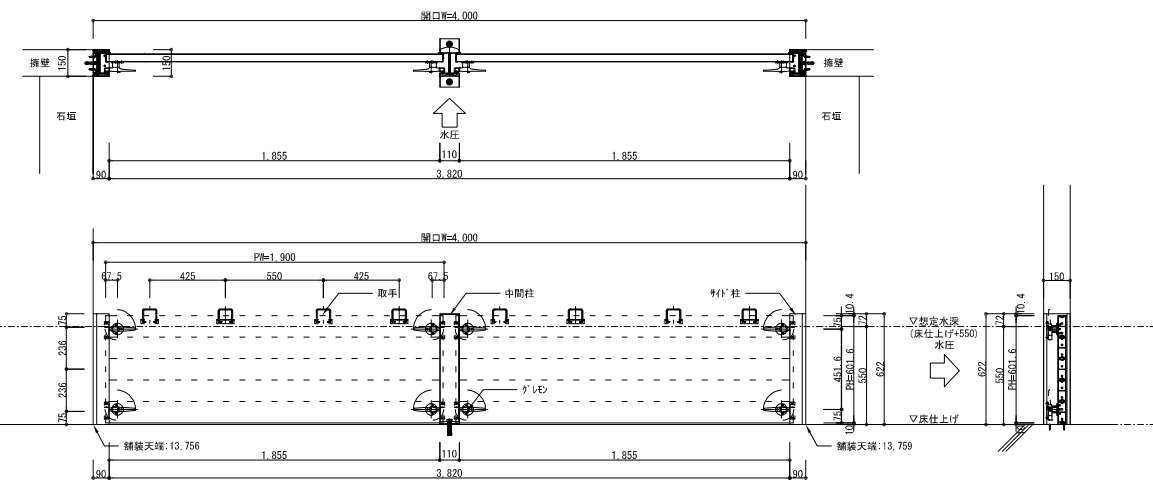


W:4,000、H:550

Ws-3相当、アルミニウム押出型材

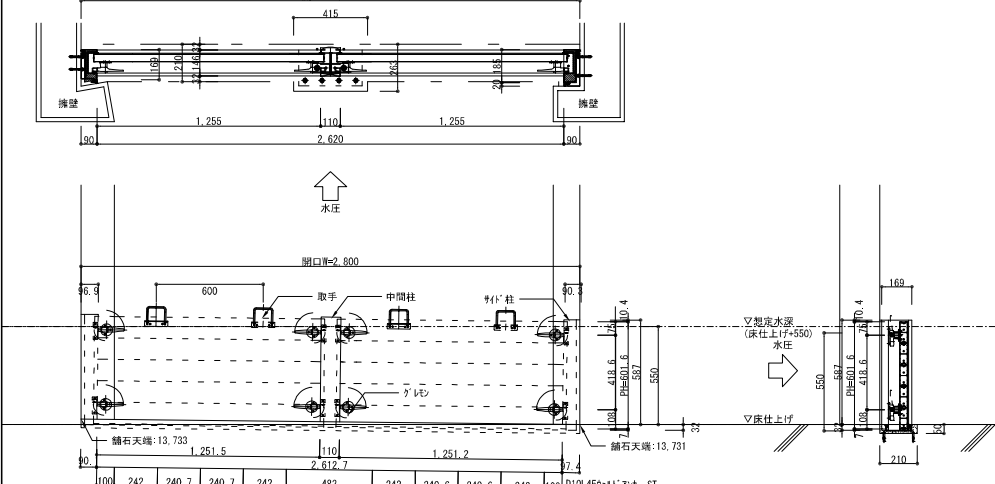



W:2,800、H:550


Ws-3相当、アルミニウム押出型材















A3 : 1/50



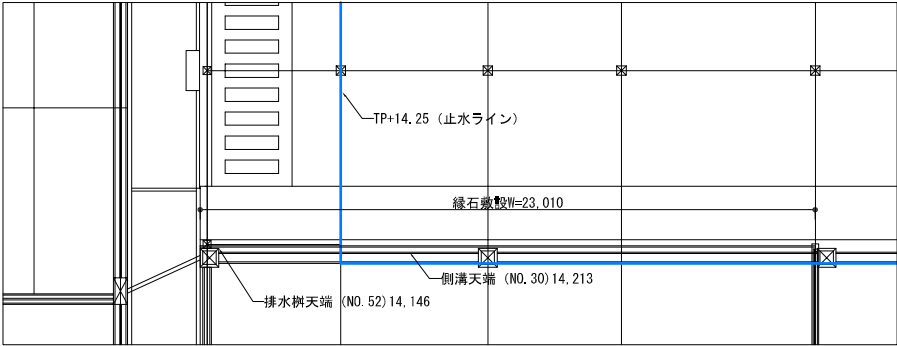

W : 23,010、H : 150
建築工事標準詳細図 9-11-6 による



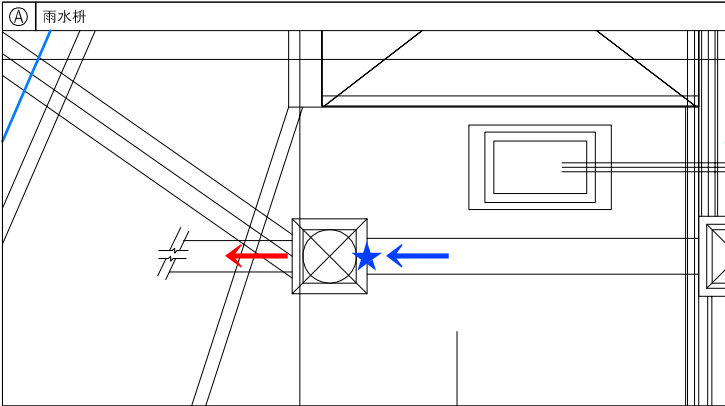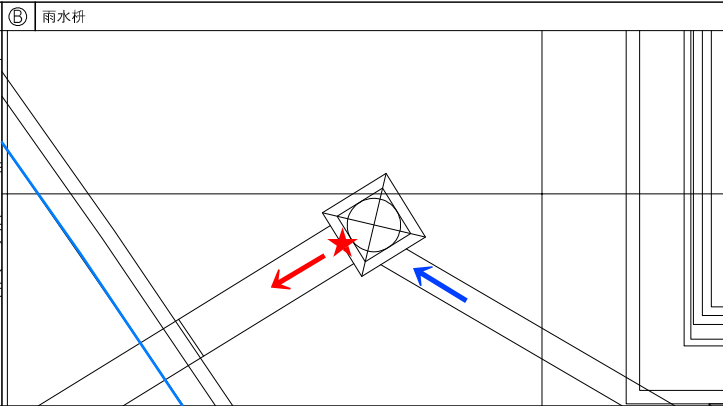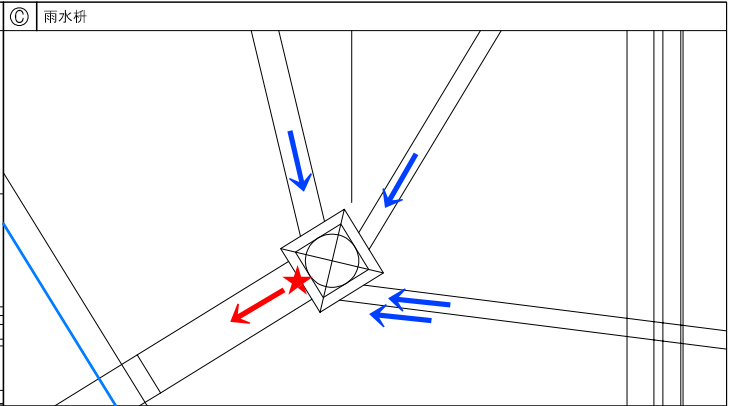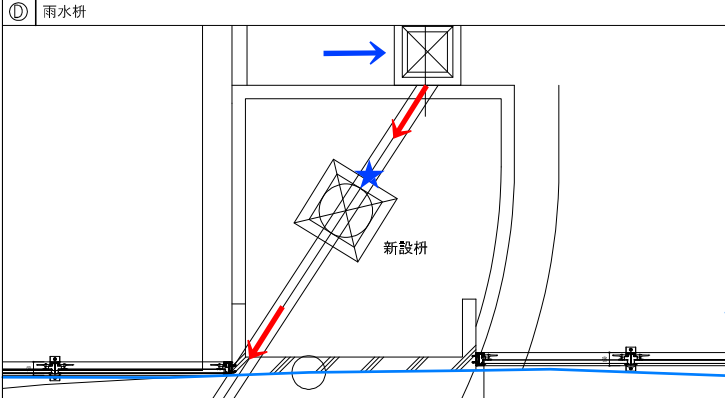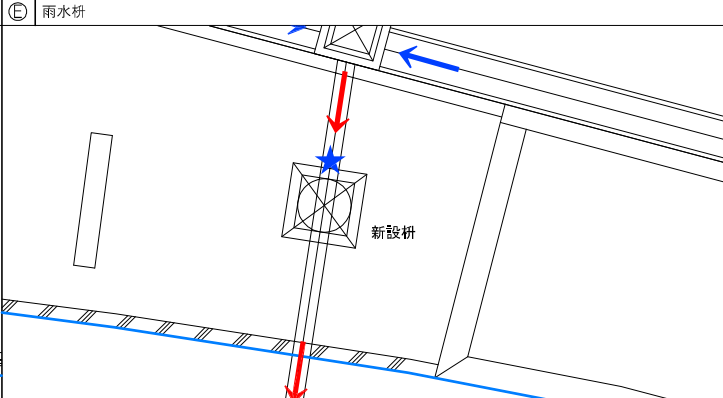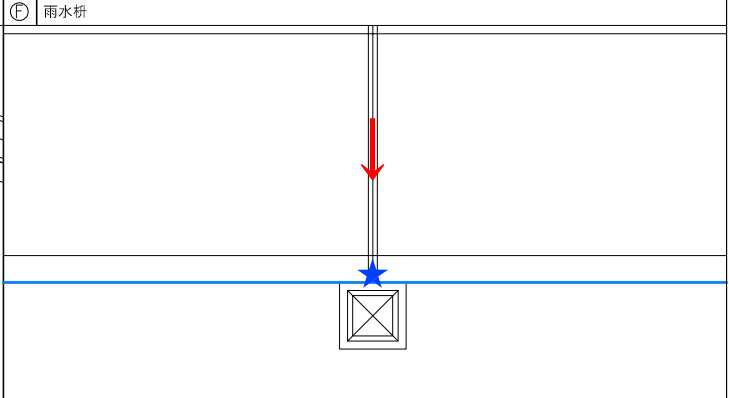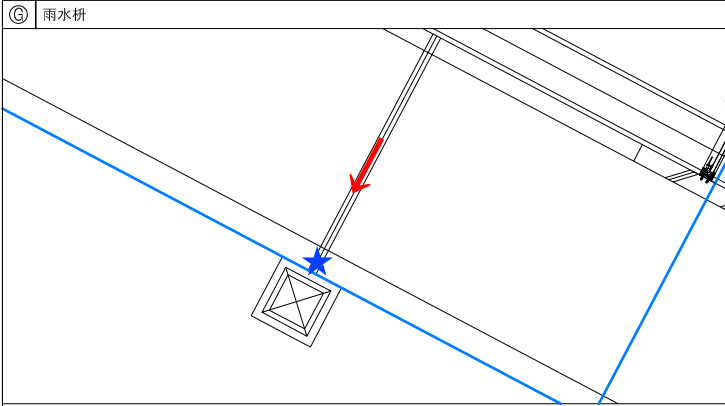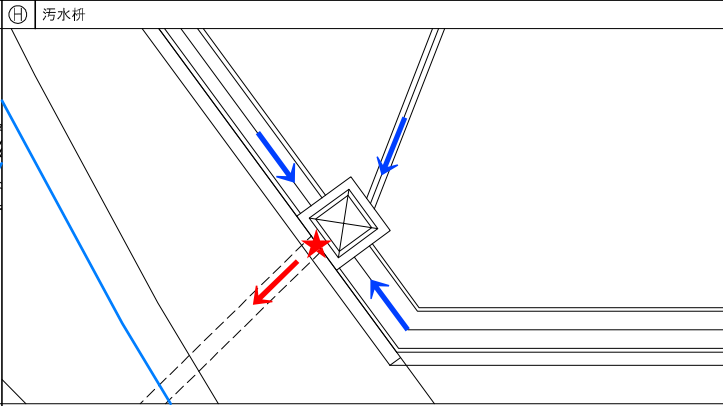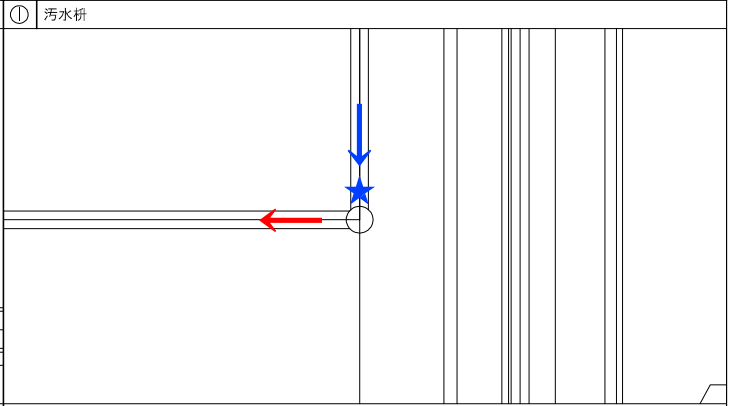㉠ 雨水枡 	㉡ 雨水枡 	㉢ 雨水枡 
枡寸法：600×600mm、蓋形状：マンホール、枡天端：TP+14.212 放流管仕様：VU350、放流管管底高：TP+13.132 ★インサート用逆水防止弁増設（吐け口側）：FU-350U同程度	枡寸法：600×600mm、蓋形状：マンホール、枡天端：TP+14.233 放流管仕様：VP300、放流管管底高：TP+12.950 ★インサート用逆水防止弁増設（呑み口側）：FD-300P同程度	枡寸法：700×700mm、蓋形状：マンホール、枡天端：TP+14.551 放流管仕様：VU350、放流管管底高：TP+13.009 ★インサート用逆水防止弁増設（呑み口側）：FD-350U同程度
㉣ 雨水枡 	㉤ 雨水枡 	㉦ 雨水枡 
枡寸法：600×600mm（新設）（コンクリート蓋） 放流管仕様：VP150 ★インサート用逆水防止弁新設（吐け口側）：FU-150P同程度	枡寸法：600×600mm（新設）（コンクリート蓋） 放流管仕様：VP200 ★インサート用逆水防止弁増設（吐け口側）：FU-200P同程度	放流管仕様：VP100 ★インサート用逆水防止弁増設（吐け口側）：FU-100P同程度
㉧ 雨水枡 	㉨ 汚水枡 	㉩ 汚水枡 
放流管仕様：VP150 ★インサート用逆水防止弁増設（吐け口側）：FU-150P同程度	放流管仕様：施工時に要確認 ★インサート用逆水防止弁増設（呑み口側）：FD-350U同程度（放流管の仕様・管径により変更あり）	放流管仕様：施工時に要確認 ★インサート用逆水防止弁増設（吐け口側）：FU-350U同程度（放流管の仕様・管径により変更あり）

— TP+14.25
インサート用逆水防止弁はWs-3等の漏水量による等級の能力を有さない



図面番号 04677-010	工事名称 福岡市立若戸南院 水害対策工事	図例 A
図面名 逆水防止弁詳細図1	縮尺 1/100(A1) 1/200(A3)	10
一級建築士事務所 佐藤総合計画 建築士事務所 登録番号 福岡県第1033号	設計 一級建築士 第268237号 内野 龍樹	図面 作成日 R06.00

[illegible]

[illegible]